

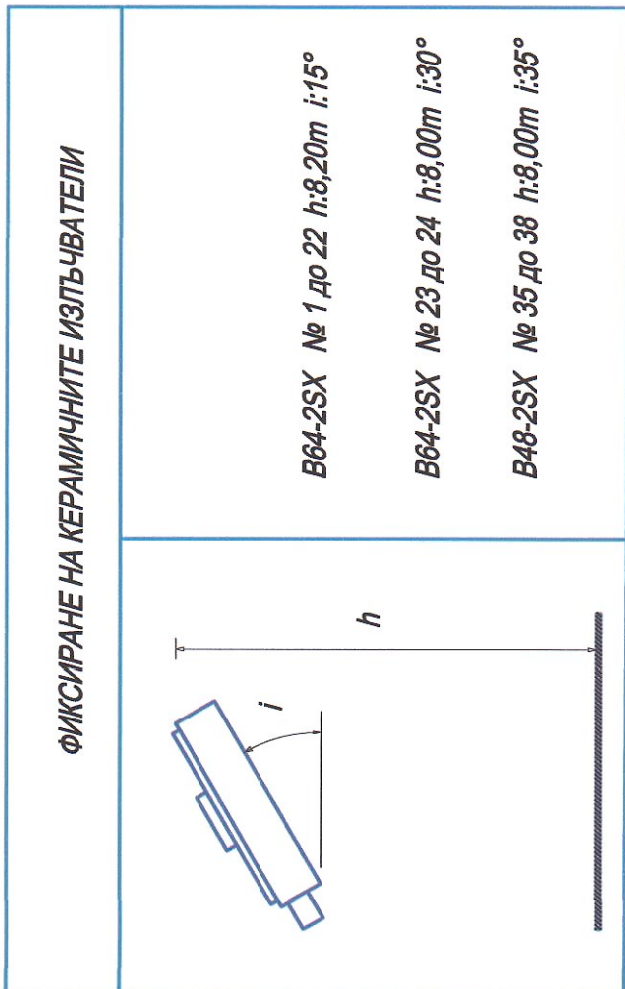


ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ  
НА "СВМ - БЪЛГАРИЯ"

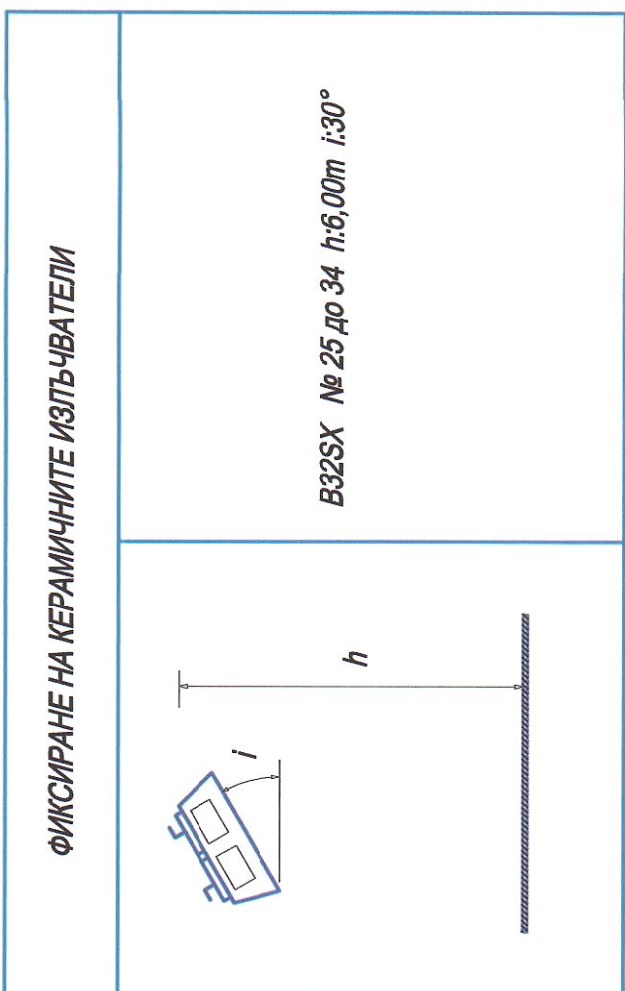

ЗАБЕЛЕЖКИ

1. Микропроцесорът Visolol Ind Т към УЗБ-1 управлява и УЗБ-2; съответно Микропроцесорът Visolol Ind Т към УЗБ-3 управлява и УЗБ-4.

2. Продухвателните свещи да се монтират в зоната на действие на мълниезащита на сградата

3. На 28.05.2017 г.

ЕЛ ИНЖ. НИКОЛОВА  
ПБ ИНЖ. БЕЛЧЕВ

Съгласували:

Чертък:

Лъчисто газокерамично отопление на цехове "Запоявящо" и "Бригада" - разпределение

Лъчисто газ


Фаз: ТП

Част: П1

№ 1/2017

06.03.16

06.03.16



УПРАВЛЯВАЩ ЗОНОВ БЛОК - УЗБ 1 (2, 3 и 5)

1. Тръба безшевна стоманена Ø 26.9x2.6

2. Кран сферичен газов 3/4", PN 4

3. Филтър газов 3/4", PN 0.6

4. Манометър 1/2", от 0 до 1 мбар с манометричен кран

5. Електроманитен вентил 1", PN 0.6

6. Холелдър 3/4", PN 4

УПРАВЛЯВАЩ ЗОНОВ БЛОК - УЗБ 4

1. Тръба безшевна стоманена Ø 33.7x3.2

2. Кран сферичен газов 1", PN 4

3. Филтър газов 1", PN 0.6


4. Манометър 1/2", от 0 до 1 мбар с манометричен кран

5. Електроманитен вентил 1", PN 0.6

6. Холелдър 1", PN 4

ЛЕГЕНДА

- газокерамичен излъчвател
- газоприемник централа
- датчик към газоприемник централа
- термо сонда
- захранващо табло
- съществуващ осев вентилатор 4500 m³/h



| № Промеждия | Наименование                                       |
|-------------|--|
| 1           | БЛОК EN 10208                                      |
| 2           | Апак газ   |
| 3           | Кран сферичен газов 2", PN 6                       |
| 4           | Апак газ   |
| 5           | Филтър газов 2", PN 0.6                            |
| 6           | Манометър 0-0.6 bar с манометричен кран 1/2", PN 4 |
| 7           | Апак газ   |
| 8           | Ел. манитен откател 2", PN 0.6 НЗ с РВ             |
| 9           | Фланцово съединение DN 50, PN 6                    |
| 10          | Метален вентилорум шварц (Ех)                      |

ИНФРАЧЕРНО ГАЗОКЕРАМИЧНО ОТОПЛЕНИЕ

БЪЛГАРИЯ

ОБЕКТ: Захранващ плосков газопровод от точка на присъединяване до цехове "Запоявящо" и "Бригада" с отопление до Кухня и Администрация, ГРП Б03 бар и плоскост газокерамично отопление на "Запоявящо" и "Бригада" в Кухнята, АС0300 АД. Изпълнение: 2017 г. 01.01.17

Проектиран: Инж. Минчев

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗ "ТОРИК" АД гр. Хасково

Съгласували:

ЕЛ ИНЖ. НИКОЛОВА

ПБ ИНЖ. БЕЛЧЕВ

Чертък:

Лъчисто газокерамично отопление на цехове "Запоявящо" и "Бригада" - разпределение

Лъчисто газ

Фаз: ТП

Част: П1

№ 1/2017

06.03.16

06.03.16