

ЕДНОЛИНЕЙНА СХЕМА НА ТАБЛО Т 3-ТО НИВО


СВТ 5 x 10 мм.кв. от Т гл.разпр.

L1,L2,L3,N,PE

L1,L2,L3,N,PE

L1,L2,L3,N,PE

Ринст.=54.148; К едн.=0,4; Редн.=21,660 кВт.

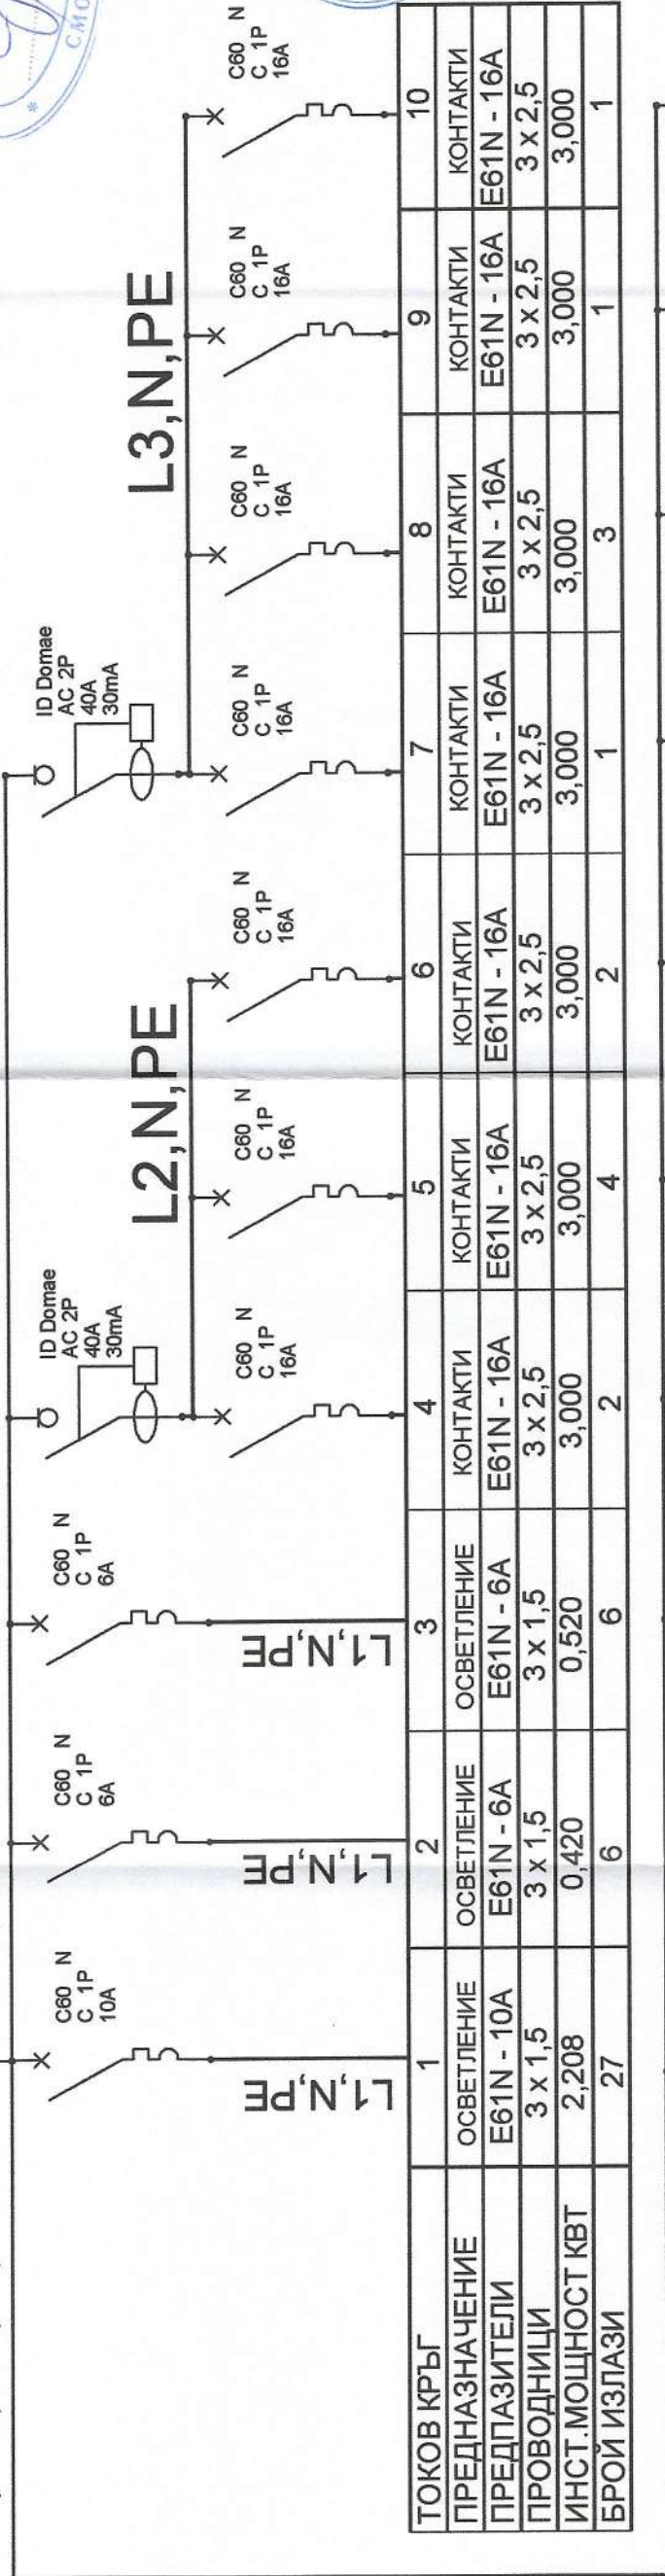



L1,L2,L3,N,PE

L1,L2,L3,N,PE


L1,L2,L3,N,PE

L1,L2,L3,N,PE

L1,L2,L3,N,PE

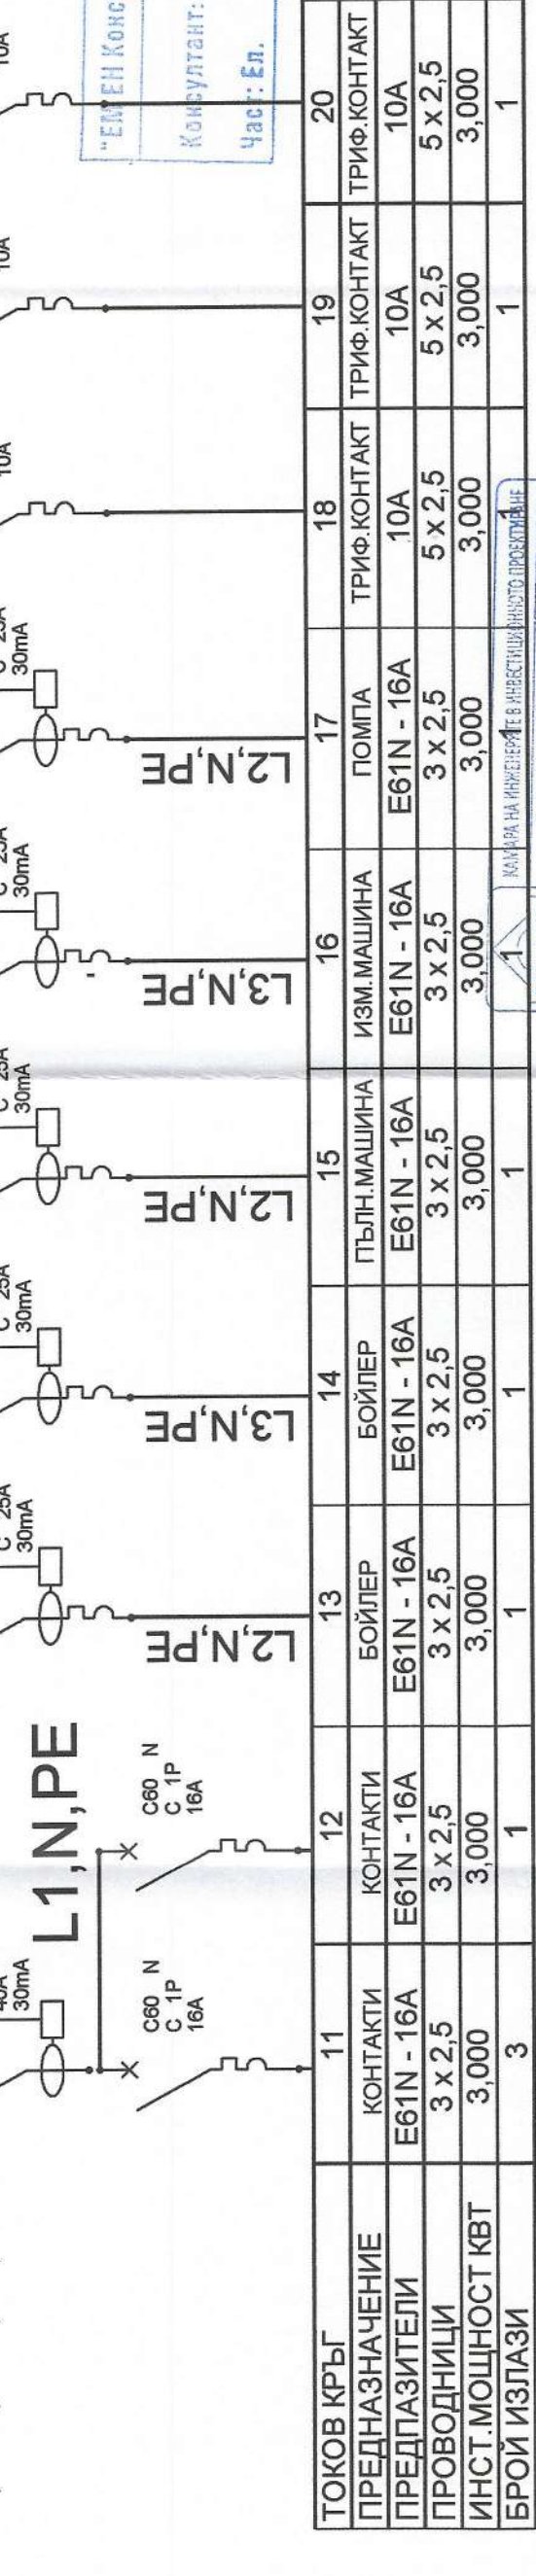

— Мощностен разединител ID Dome, клас AC 2P, 40A с чувствителност 30mA на Шнайдер Електрик



— Автоматичен прекъсвач с вградена дефектнотокова защита Declic Vigi, клас AC, двуполусен криба C, 25A с чувствителност 30mA на Шнайдер Електрик

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Таблото да се изпълни в съответствие с изискванията на БДС EN 60439-3.
2. Апаратурата и тоководящите части да бъдат монтирани зад защитни капаци. Достъпа до палците и ръкохватките на комутационните апарати се осигурява посредством отвори в защитните капаци.
3. Апаратурата е избрана по каталога на SCHNEIDER ELECTRIC.
4. Изборът на автоматичните прекъсвачи е съобразен с токовете на к.с., спазени са изискванията за селективност.
5. При замяна типа на апаратурата да се преизчисли схемата.

4/6

ВИНОС-ЕОД "СМОЛЯН"	
ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО	
съществуващ сладкарски цех за "БАЗА ЗА	
ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВИЯ И ДЕГУСТАЦИЯ НА ВИНО"	
в УПИ III - 916.153 - кв.141 гр.Смолян	
НА ТАЗИ	ЛИСТ
ЛИСТ	2021 г.
ПРОЕКТАНТ	
ЕЛИНСТАЛЦИИ	
АРХИТ.	
ТЕХНОЛ.	
В ИК	
инж.В. Попов	
СЪГЛАСУВАЛИ	
ЧАСТ: ЕЛЕКТРИЧЕСКА	
ФАЗА: РАБ.ПРОЕКТ	
М * 1 : 100	



"ЕЛЕН КОНСУЛТ" ООД - СМОЛЯН  
Консултант:.....  
Част: Ел.  
/инж. В. Колябов/